


Imię i nazwisko: **Jan Kowalski**
PESEL: **80010111000**
Adres: **Kosynierska 10a/L2**
60-241 Poznań

Data badania: **2026-06-23**
Rodzaj badania: **wodorowy test oddechowy**

Raport z badania przerostu flory bakteryjnej jelita cienkiego (SIBO) - 140 min

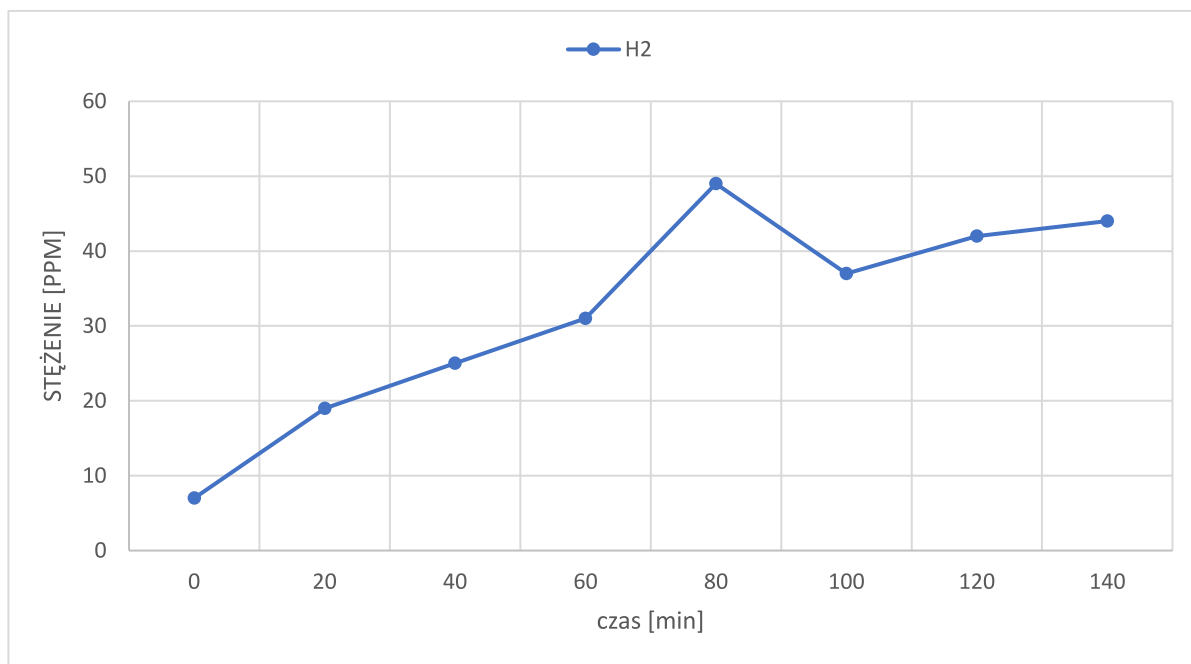

Stężenie wodoru (H ₂) w badanej próbce oddechowej								
Czas [min]	0	20	40	60	80	100	120	140
H ₂	7	19	25	31	49	37	42	44
CO ₂ *	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Godziny pobrania próbek								
Godzina	08:30	08:50	09:10	09:30	09:50	10:10	10:30	10:50

*Próbki są korygowane w zależności od stężenia dwutlenku węgla (CO₂) w celu uwzględnienia ich różnic. Nieprawidłowe są klasyfikowane jako niewystarczające.

Podsumowanie wyników		
Wodór (H ₂)	Wartość odczytana	Wartość prawidłowa
Stężenie początkowe H ₂	7 ppm	< 10 ppm
Zmiana stężeń H ₂	42 ppm	< 20 ppm

Komentarz

Wstęp

Diagnostyka immunologiczna przebiegu infekcyjnego w płynie ciałem składa się z wielu etapów, obejmujących otrzymanie wyrobku testów oraz ich ocenę i interpretację wyników.

Wskazania do wykonania interpretacji wyników

W przypadku rozpoznania czy wyrobku przeciwnego, jedynego lub więcej, istnieje podjęcie przebiegu infekcyjnego w płynie ciałem (PŁC). Otrzymane wyniki służą do celów diagnostycznych. Pozwala na interpretowanie przez specjalistę, oraz z uwzględnieniem innych danych klinicznych oraz obrazu choroby pacjenta. W niektórych przypadkach występuje możliwość powstania fałszywych, dlatego wyniki przesyłamy, do realizacji mogą wymagać w niektórych godzinach testu.

Interpretacja wyniku badania (W)

Wynik badania (W) wyraża się 20 ppm w momencie rozpoczęcia badania (przez podaniem) wskazany lub oznacza negatywny wynik z minimum 20 ppm przez 200th minut w kierunku do porównania poziomu wykazując na przeciwność w płynie ciałem.

*20 ppm jest granicą normy, a wyniki od 20 ppm do 100 ppm są wynikiem do oceny przynajmniej. Wynik powyżej 100 ppm może być przeciwności w ciele.

