


Imię i nazwisko: **Jan Kowalski**
PESEL: **80010111000**
Adres: **Kosynierska 10a/L2**
60-241 Poznań

Data badania: **2026-06-23**
Rodzaj badania: **wodorowy test**
oddechowy po
obciążeniu sacharozą

Raport z badania nietolerancji sacharozy - 120 min

Test oddechowy wodorowy (H₂) z sacharozą (25g)

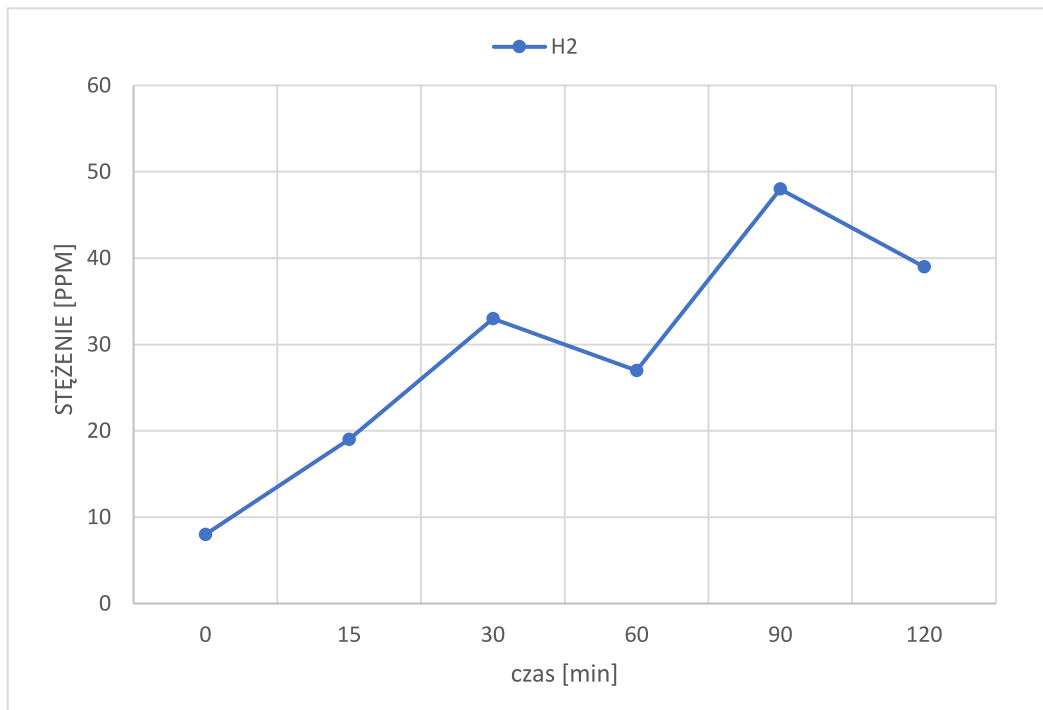

Stężenie wodoru (H₂) w badanej próbce oddechowej

Czas [min]	0	15	30	60	90	120
H ₂	8	19	33	27	48	39
CO ₂ *	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Godziny pobrania próbek						
Godzina	08:30	08:45	09:00	09:30	10:00	10:30

*Próbki są korygowane w zależności od stężenia dwutlenku węgla (CO₂) w celu uwzględnienia ich różnic. Nieprawidłowe są klasyfikowane jako niewystarczające.

Podsumowanie wyników

Wodór (H ₂)	Wartość odczytana	Wartość prawidłowa
Stężenie początkowe H ₂	8 ppm	< 10 ppm
Zmiana stężeń H ₂	40 ppm	< 20 ppm

uwagi:

Badanie wykonano na urządzeniu QuinTron BreathTrackerS.C.

Komentarz

Uwagi

Diagnostyka laboratoryjna wykazuje spójność z testami laboratoryjnymi, interpretacja wyników badań może różnić się od wyników badań innych laboratoriów.


Wskazania do badania: interpretacja wyników

W przypadku zakażenia wirusem zapalenia wątroby (HBV) interpretacja wyników badań laboratoryjnych powinna być następująca: obecność przeciwciał przeciwko HBsAg (anti-HBs) i/lub przeciwciał przeciwko HBeAg (anti-HBe) w surowicy krwi (SU) oznacza, że pacjent jest zakażony. Pozytywny test interpretujemy jako zakażenie, a nie z uwzględnieniem czasu zakażenia oraz doświadczenia badań. W niektórych przypadkach występuje zakażenie przez przeniesienie krwi, dlatego warto pamiętać, że wyniki mogą różnić się od wyników badań innych laboratoriów.

Interpretacja wyniku badania HBV

Wzrost przeciwciał przeciwko HBsAg (anti-HBs) w surowicy krwi (SU) oznacza, że pacjent jest zakażony. Pozytywny test interpretujemy jako zakażenie, a nie z uwzględnieniem czasu zakażenia oraz doświadczenia badań. W niektórych przypadkach występuje zakażenie przez przeniesienie krwi, dlatego warto pamiętać, że wyniki mogą różnić się od wyników badań innych laboratoriów.

*Wzrost przeciwciał przeciwko HBsAg (anti-HBs) w surowicy krwi (SU) oznacza, że pacjent jest zakażony. Pozytywny test interpretujemy jako zakażenie, a nie z uwzględnieniem czasu zakażenia oraz doświadczenia badań.

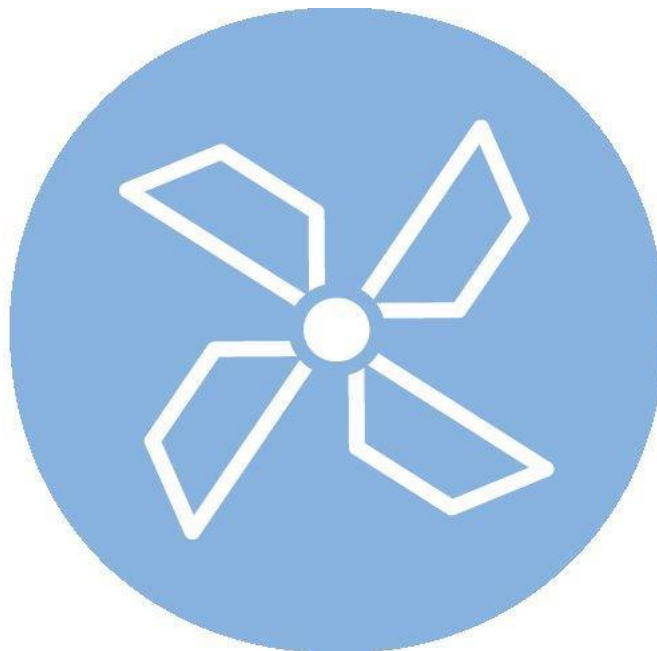

UWAGA: Wyniki badań laboratoryjnych wydawane w formie elektronicznej podpisane są kwalifikowanym podpisem elektronicznym, co oznacza, że stanowią pełnoprawne wyniki badań.