


Imię i nazwisko: **Jan Kowalski**
PESEL: **80010111000**
Adres: **Kosynierska 10a/L2**
60-241 Poznań

Data badania: **2026-06-23**
Rodzaj badania: **wodorowo-metanowy**
test oddechowy po
obciążeniu ksylitolem

Raport z badania nietolerancji ksylitolu - 120 min

Test oddechowy wodorowo (H₂) - metanowy (CH₄) z ksylitolem (12,5g)

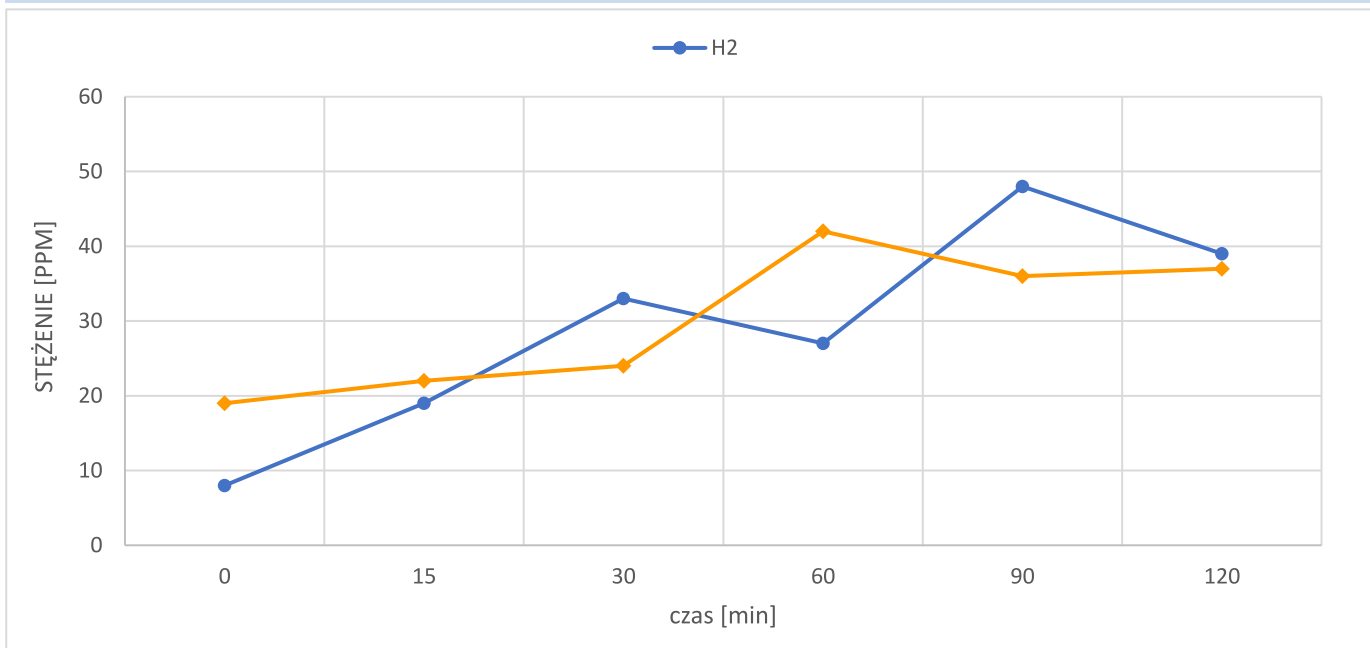

Stężenie wodoru (H ₂) w badanej próbce oddechowej						
Czas [min]	0	15	30	60	90	120
H ₂	8	19	33	27	48	39
CH ₄	19	22	24	42	36	37
H ₂ + CH ₄	27	41	57	69	84	76
CO ₂ *	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Godziny pobrania próbek						
Godzina	08:30	08:45	09:00	09:30	10:00	10:30

*Próbki są korygowane w zależności od stężenia dwutlenku węgla (CO₂) w celu uwzględnienia ich różnic. Nieprawidłowe są klasyfikowane jako niewystarczające.

Podsumowanie wyników

Wodór (H ₂)	Wartość odczytana	Wartość prawidłowa
Stężenie początkowe H ₂	8 ppm	< 10 ppm
Zmiana stężeń H ₂	40 ppm	< 20 ppm
Metan (CH ₄)	Wartość prawidłowa	
Najwyższa wartość CH ₄	37 ppm	≤ 10 ppm
Wodór + Metan (H ₂ +CH ₄)	Wartość prawidłowa	
Zmiana sumy stężeń (H ₂ +CH ₄)	57 ppm	≤ 15 ppm

Komentarz

Wstęp

Diagnostyka laboratoryjna laboratoryjnie opiera się o testy laboratoryjne wykonawane, interpretację otrzymanych wyników testów oraz ich ocenę i ich znaczenie kliniczne.

Wskazania do wykonania interpretacji wyników

W przypadku pojawienia się wyników laboratoryjnych, należy podjąć decyzję o wykonaniu laboratoryjnych testów, a także możliwości wykonania pomiarów laboratoryjnych w celu oceny (NNT). Otrzymane wyniki należy ocenić do celów laboratoryjnych. Testy te są interpretowane przez specjalistę, który z uwzględnieniem innych danych klinicznych oraz laboratoryjnych badań, z laboratoryjnymi badaniami wykonującymi testy laboratoryjne, należy ocenić wyniki, że wyniki mogą wskazywać na niektóre problemy zdrowotne.

Interpretacja wyników testów (NNT)

Wyniki testów laboratoryjnych (NNT) z minimum 10 dni przed (NNT) testem w kierunku do pomiaru poziomu (grudni) poziomu laboratoryjnych wyników na laboratoryjnych testach laboratoryjnych. Wyniki testów laboratoryjnych (NNT) z minimum 10-15 dni przed (NNT) testem laboratoryjnym.

Interpretacja wyników testów (NNT)

Wyniki testów laboratoryjnych (NNT) z minimum 10 dni przed (NNT) testem laboratoryjnym.

*NNT testem laboratoryjnym (NNT) z minimum 10 dni przed (NNT) testem laboratoryjnym.

Wyniki testów laboratoryjnych (NNT) z minimum 10 dni przed (NNT) testem laboratoryjnym.

