


Imię i nazwisko: **Jan Kowalski**
PESEL: **80010111000**
Adres: **Kosynierska 10a/L2**
60-241 Poznań

Data badania: **2026-06-23**
Rodzaj badania: **wodorowo-metanowy**
test oddechowy po
obciążeniu sacharozą

Raport z badania nietolerancji sacharozy - 120 min

Test oddechowy wodorowo (H₂) - metanowy (CH₄) z sacharozą (25g)

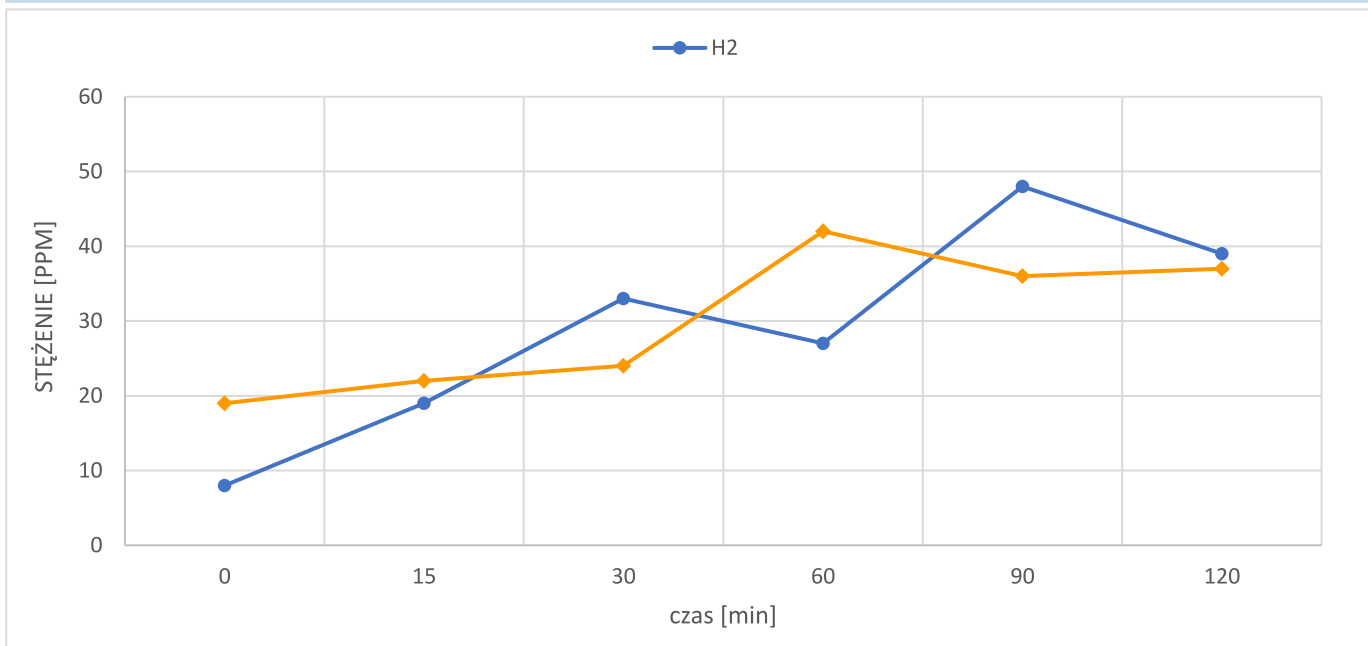

Stężenie wodoru (H ₂) w badanej próbce oddechowej						
Czas [min]	0	15	30	60	90	120
H ₂	8	19	33	27	48	39
CH ₄	19	22	24	42	36	37
H ₂ + CH ₄	27	41	57	69	84	76
CO ₂ *	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Godziny pobrania próbek						
Godzina	08:30	08:45	09:00	09:30	10:00	10:30

*Próbki są korygowane w zależności od stężenia dwutlenku węgla (CO₂) w celu uwzględnienia ich różnic. Nieprawidłowe są klasyfikowane jako niewystarczające.

Podsumowanie wyników

Wodór (H ₂)	Wartość odczytana	Wartość prawidłowa
Stężenie początkowe H ₂	8 ppm	< 10 ppm
Zmiana stężeń H ₂	40 ppm	< 20 ppm
Metan (CH ₄)	Wartość prawidłowa	
Najwyższa wartość CH ₄	37 ppm	≤ 10 ppm
Wodór + Metan (H ₂ +CH ₄)	Wartość prawidłowa	
Zmiana sumy stężeń (H ₂ +CH ₄)	57 ppm	≤ 15 ppm

Komentarz

Uwaga

Diagnostyka laboratoryjna wykonywana jest w celu zdiagnozowania choroby, interpretacja wyników powinna być zawsze dokonywana przez lekarza.

Wskazówki dotyczące interpretacji wyników

W przypadku pojawienia się wyniku pozytywnego, należy podjąć decyzję o dalszym badaniu, a także rozważyć możliwość powtórzenia badania laboratoryjnego w późniejszym czasie (2-3 tygodnie). Wynik może być także fałszywie dodatni. Prosimy o interpretowanie przez specjalistę, który z uwzględnieniem innych danych klinicznych oraz obrazu choroby pacjenta, o możliwości powtórzenia badania w celu potwierdzenia wyniku. Wynik może być także fałszywie dodatni, w związku z tym należy o tym pamiętać.

Interpretacja wyniku badania (1)

Wynik badania (1) w zakresie 0-100% oznacza, że pacjent jest zakażony. Wynik w zakresie 10-100% oznacza, że pacjent jest zakażony. Wynik w zakresie 10-100% oznacza, że pacjent jest zakażony. Wynik w zakresie 10-100% oznacza, że pacjent jest zakażony.

Interpretacja wyniku badania (2)

Wynik badania (2) w zakresie 0-100% oznacza, że pacjent jest zakażony. Wynik w zakresie 10-100% oznacza, że pacjent jest zakażony.

*Wynik badania (3) w zakresie 0-100% oznacza, że pacjent jest zakażony. Wynik w zakresie 10-100% oznacza, że pacjent jest zakażony.

Prosimy o interpretowanie przez lekarza, który z uwzględnieniem innych danych klinicznych oraz obrazu choroby pacjenta, o możliwości powtórzenia badania.

